

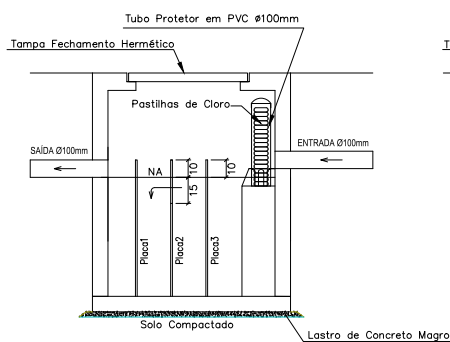


DETALHE DO ENCAIXE DAS PLACAS

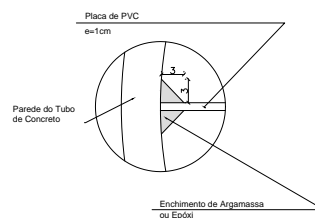


CORTE AA
ESC.: 1/25

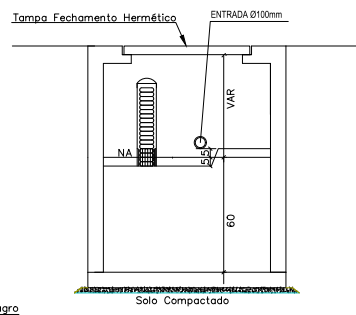


CORTE BB
ESC.: 1/25


DETALHE DO TUBO PARA PASTILHAS

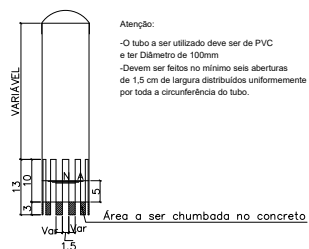

Atenção:
-O tubo a ser utilizado deve ser de PVC e ter Diâmetro de 100mm
-Devem ser feitos no mínimo seis aberturas de 1.5 cm de largura distribuídas uniformemente por toda a circunferência do tubo.

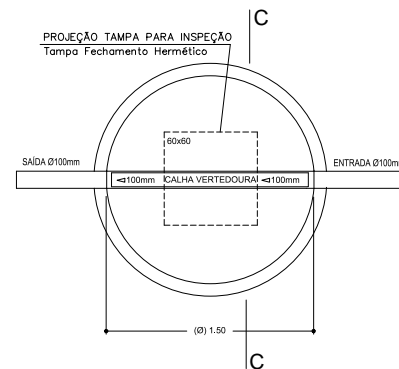

CORTE CC
ESC.: 1/25

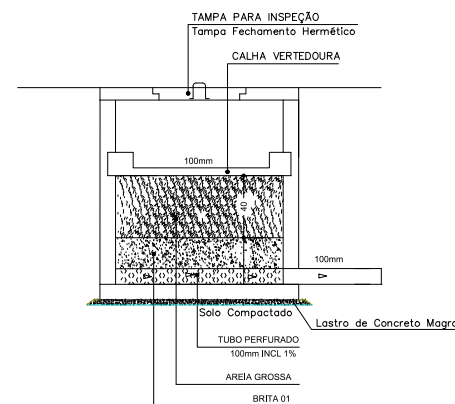

Rev.	Modificações	Data	Conf.	Aprov.	Aprov. Infraero

Desenho
ENGº RODRIGO DA SILVA ROCHA

Projeto
ENGº SÉRGIO LUIZ DO AMARAL LOZOVEY
CREA-SC 013708-0

Conferido
ENGº RODRIGO DA SILVA ROCHA
CREA-SC 065633-1

Aprovado
ENGº RAUL MAGOGA GALLARZA
CREA-SC 032818-7

Nome Visto Data Aprovação Infraero SRGR

Visto

Engº Rômulo Fontenele Cavalcante
Coordenador de Projetos - EGSP-2
CONFEA 070237199-8

Aprovado

Engº Osvaldo Monteiro
Gerente de Engenharia - EGSU
CREA-SP 79252/D

Substituído por

Superintendência Regional de São Paulo/SRSP

aeroporto de Joinville Lauro Carneiro de Loyola - SC
serviço de salvamento e combate a incêndio

hidrossanitário - projeto executivo

Construção do novo prédio do sescinc

ÁGUA PLUVIAL

CAIXA DE CLORAÇÃO E FILTRO DE AREIA

Estel engenharia Ltda

escala data 1/25 AGO/2010 JVL ECB 303.006/R0



Autenticado digitalmente por PAULO ROBERTO ROCHA DE OLIVEIRA em 03/03/2020 13:30:33.
Documento Nº: 950341.4279500-2224 - consulta à autenticidade em <https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar>



SEDEEXT202000030A