


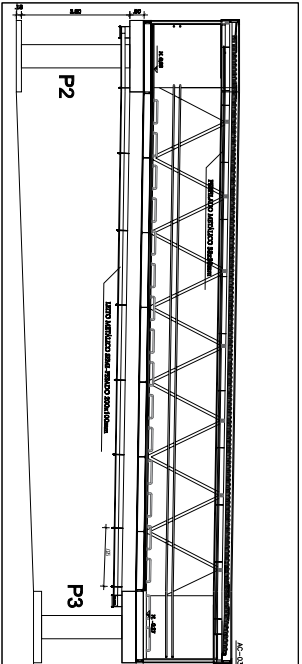


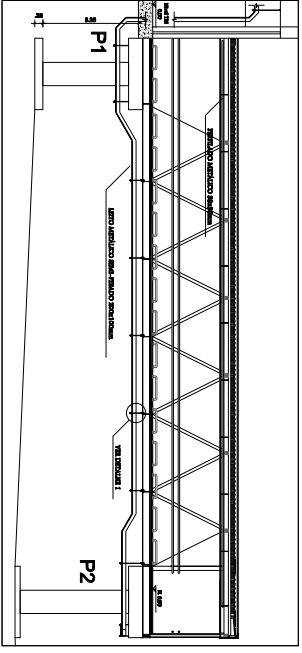

SEDEMEM2021014999

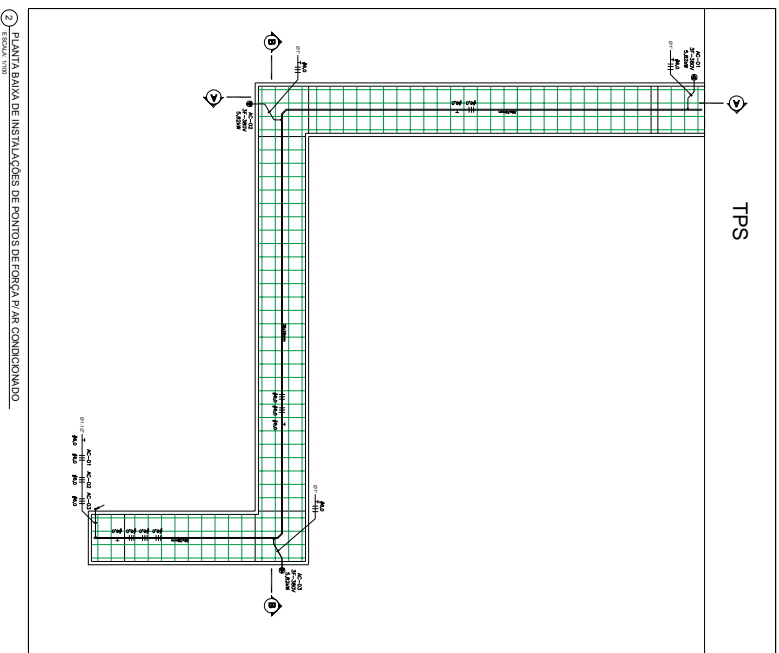

SEDEXT202100340A

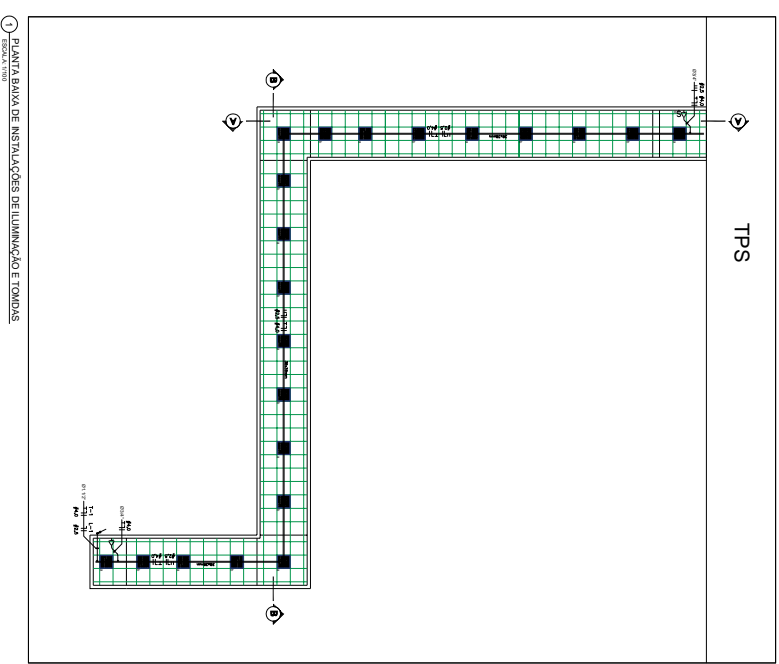

LEGENDA

- LUMINÁRIA LED FLAT PANEL, QUADROADO 40W - 6500K DE INST. EMBUTIDA NOTURNO COM DIMENSÕES 60x60cm
- ≡ PERILUADO METÁLICO PERIFERADO 3x6cm GALVANIZADO/A
- ⌋ SADA DE PERILUADO PARA ELÉTRICO DE INTERLUVAÇÃO
- ⌋ TOMADA E INTERRUPTOR DE INSTALAÇÃO APARENTE
- ⌋ SADA DE PERILUADO PARA ELÉTRICO DE INTERLUVAÇÃO
- ⌋ PONTO DE FORÇA TRANSICIONADO AN CONDIÇÃOADO
- ≡≡≡ CONDUTORES S/PASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO RESPECTIV

NOTAS

- 1 - TOMOS OS PERILUADOS E LETOS METÁLICOS SERAO GALVAN FOGO E DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO
- 2 - OS CIRCUITOS ALIMENTADORES SERAO LANÇADOS NEX DEVIDAMENTE SEGURADOS E IDENTIFICADOS AO LONGO DO PERC
- 3 - VER DETALHES DE INTERLUVAÇÕES, ELÉTRICAS E F/PV INFRAESTRUTURA NA PLANTA DE DIAGRAMA E DETALHES.
- 4 - TODA A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DEVERA SER INTERLUVA ATERRAMENTADO AEROPONTO.
- 5 - OS SUPORTES DE SUSSTENÇÃO DO LETO DEVERAO TER ESPAK MEIO DE 2m AO LONGO DO PERCURSO.

		<b>300</b>	
Projeto de Instalação de Infraestrutura Aeroportuária		<b>TERMINAL DE PASSAGEIROS</b>	
<b>INFRAERO</b>		<b>TERMINAL DE PASSAGEIROS</b>	
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária		<b>TERMINAL DE PASSAGEIROS</b>	
Unidade		<b>ELÉTRICA/INFRAESTRUTURA</b>	
Data		<b>17/02/2021</b>	
Autor		<b>SL.06/400.08/03234/00</b>	
Revisor		<b>SL.06/400.08/03234/00</b>	
Avaliador		<b>SL.06/400.08/03234/00</b>	
Aprovado		<b>SL.06/400.08/03234/00</b>	
Tipo de Projeto		<b>PLANTA DE INSTALAÇÃO - TÚNEL P/VO</b>	
Nível de Projeto		<b>INSTALAÇÃO</b>	
Categoria de Projeto		<b>BÁSICO</b>	
Tipo de Projeto		<b>PLANTA DE INSTALAÇÃO - TÚNEL P/VO</b>	
Nível de Projeto		<b>INSTALAÇÃO</b>	
Categoria de Projeto		<b>BÁSICO</b>	
Tipo de Projeto		<b>PLANTA DE INSTALAÇÃO - TÚNEL P/VO</b>	
Nível de Projeto		<b>INSTALAÇÃO</b>	
Categoria de Projeto		<b>BÁSICO</b>	



Assinado com senha por VIVIAN CRISTINA CORREIA DOS SANTOS e MAURICIO ALVES DE CARVALHO em 17/02/2021 16:54:25.  
 Documento Nº: 1563023.6493830-6913 - consulta à autenticidade em  
<https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1563023.6493830-6913>



Assinado com senha por HEURIE MARCELO ROCHA DA SILVA em 17/02/2021 22:37:42.  
 Documento Nº: 1563776.6495956-7525 - consulta à autenticidade em  
<https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1563776.6495956-7525>